



Landskrona stad

Rev 2011-12-20

Grävningsbestämmelser för Landskrona stad

1. Vid grävningsarbeten i gatu- och parkmark skall Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadsmiljöavdelningen i god tid före arbetets påbörjande, underrättas skriftligen. I materialet skall följande bifogas:

- ritning där arbetsområde och lokalisering anges
- uppgift om när arbetet kommer att påbörjas och avslutas
- namn och kontaktuppgifter på den som ska utföra grävningen.
- Om schakt planeras inom träds droppzon skall detta anges i ansökan

2. Vid schaktning och återfyllning, i egen regi alternativt genom entreprenör, ansvarar Beställaren själv gentemot tredje man för all förlust, intrång och skada som uppkommer till följd av arbetet.

Vid arbete i eller vid gata eller väg skall säkerhetsanordningar uppsättas och skötas i enlighet med skriften *Utmärkt! – Säkerhetsanordningar och utmärkning vid vägarbeten*, utgiven av Sveriges kommuner och landsting.

Härutöver skall av Stadsbyggnadsförvaltningen och Polismyndigheten lämnade anvisningar inom ramen för gällande förordningar noggrant iakttas.

3. För större arbeten i eller vid gator och gångbanor gäller att dessa skall synas av tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningen innan arbetet får påbörjas.
4. Återfyllning av schaktgropar skall ske så att sättningar undviks. Nedanstående *bestämmelser för återfyllnad och återställning efter schaktningsarbeten inom Landskrona stad* skall gälla.


Återställande av hårdgjord yta.

Innan trafikyta efter ledningsarbete återställs skall beläggningen tas bort på en bredd av minst 0,5 m från gravkanten på bägge sidor. Bilning / sågning skall ske med raka kanter. Diagonala återställningar i asfalt är inte godkända. Kvarvarande remsor av beläggningen smalare än 0,5 m, gäller även fram till närmsta äldre asfaltskarv, skall avlägsnas. Skadad trafikyta skall göras farbar utan dröjsmål.

Om annan överenskommelse inte träffas beträffande återfyllningstjockleken, skall det i kör-, gång- och cykelbanor närmast gatuplanet återställas enligt följande:


Alt.1 HUVUDGATOR

Inkl. ev. motveck.

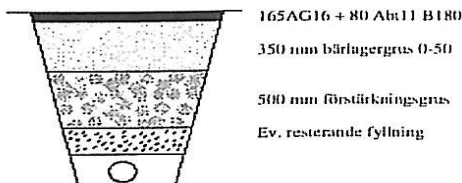


Alt.2 ÖVRIGA GATOR


Inkl. ev. motveck

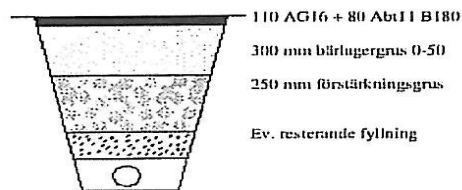

Alt.3a/b GRUSADE / ASFALTERADE GÅNG- OCH CYKELVÄGAR

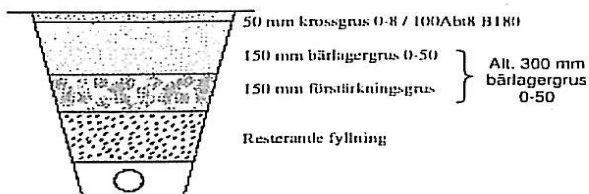

Alt.4 GÅNGBANOR MED PLATTOR EL. KLINKER SOM BELÄGGNING

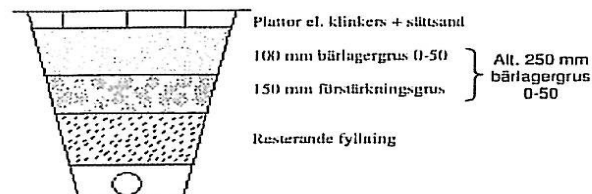

All återfyllning skall ske i lagertjocklekar om högst 30 cm med användning av vibrerande komprimeringsmaskin och högst 20 cm vid användning av annan komprimeringsmaskin. Angivna lagertjocklekar skall hållas efter färdig komprimering. Där schaktmassor upplagts på kör- eller gångbana skall dessa omedelbart rengöras, sedan återfyllning skett.

Återställande av parkmark.


I gräs- resp. buskageytor skall återfyllningen med matjord vara 10 cm resp. 40 cm.

OBS! att åtgärder som behöver vidtagas om återställningsbestämmelserna inte följts, debiteras till självkostnadspris.

5. Stadsbyggnadsförvaltningen återställer på beställning beläggning, grönytor och stensättning. Alternativt kan lämplig entreprenör anlitas, dock först efter att Stadsbyggnadsförvaltningen godkänt denne.
6. Stadsbyggnadsförvaltningen övertar ansvaret för underhållet antingen omedelbart efter godkänd gemensam besiktning eller 2 dygn efter att anmälan om arbetets färdigställande inkommit eller rekvisition på återställning kommit Stadsbyggnadsförvaltningen tillhanda.
7. För grusunderhåll samt för det slutliga återställningsarbetet i gatu- och parkmark gäller aktuell a'-prislista. Priserna inkluderar även framtida underhåll. För ytterligare information om a'-priser kontakta Stadsbyggnadsförvaltningen

8. Gatsten, kantsten och plattor etc. skall rensas från sand och läggas upp, sorterade efter färg och storlek, på anvisad plats. Märkning med namn, plats och ursprung (varifrån den upptagits) skall finnas.
9. Asfaltskärare skall användas vid arbete i asfalterade ytor.
10. Inom kommunen finns många trottoarer som är belagda med äldre markklinker som inte går att ersätta med nya de går sönder. Det är därför av stor vikt att utföra schakt och återställningsarbeten på ett sådant sätt att markklinkern inte skadas i onödan. Därför ska:
 - Markklinker tas bort 1 meter från schaktgrop,
 - Handgrävning utförs vid borttagande av markklinker,
 - Åtgärder vidtas för att minska risken för att klinker spricker då ytan paddas.
11. Ledningarna skall läggas med en dragning och läge i mark som tar hänsyn till befintlig växtlighet och som möjliggör framtida trädplanteringar i stads- och park- och naturmiljö. Ledningar skall i första hand läggas under hårdgjord yta och samlas i ledningsstråk.

12. Vid all slags ledningsarbete ska speciell hänsyn tas till träd och annan växtlighet. Om arbete skall bedrivas innanför trädets droppzon eller 5 meter från trädets stam skall detta anges i ansökan. Skyddsåtgärder kan åläggas ledningsägare för att skydda omgivande träd och växtlighet mot skador.



Droppzon

13. Om rötter grävs av ska dessa alltid kapas med vass såg eller sekator så att snittet blir rent. Frilagda rötter ska omedelbart skyddas mot uttorkning: rötterna vattnas och fuktig säckväv eller geotextil läggs över rötterna. Om risk för frostsador finns ska rötterna skyddas genom att täckas med ca 30 cm torvblandad jord.
14. Planteringsytor och marken under träd och annan ska skyddas mot komprimering. Transporter och upplag får inte förekomma under träd om detta kan undvikas i annat fall ska marken skyddas mot komprimering.
15. Återställning av parkmark: Ledningsägaren ska grovplaneras parkytan. Återställningsarbeten i form av finplanering, sådd, plantering och skötsel av ytan utförs av Stadsbyggnadsförvaltningen. Ledningsägaren ska lämna ersättning till Stadsbyggnadsförvaltningen för återställningsarbetena.